TIPICO INSTALLAZIONE PROTEZIONE
NUOVO IMPIANTO LLP



PARTICOLARE COLLEGAMENTO ALLA BASE DEI PALI

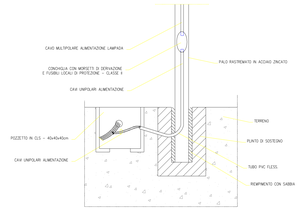

TIPICO INSTALLAZIONE CONDUTTURE INTERRATE

POSARE LE CONDUTTURE INTERRATE CON UNA PENDENZA TALE DA PERMETTERE
L'EVENTUALE SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE E DEI DETRITI PRESENTI NELLE TUBATURE
NO POZZETTO AD ANELLO, AL FINE DI EVITARE L'OTTURAZIONE DELLE CONDUTTURE



PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE
TUBAZIONI INTERRATE
FUORI SCALA



POZZETTO ISPEZIONABILE - ROMPITRATTA
FUORI SCALA



LEGENDA SIMBOLI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Simbolo	Descrizione
	Corpo illuminante su palo veicolare per illuminazione stradale/parcheggi tipo "Smeto Urbano" h=6m, attacco Ø 60mm, Ottica: Vetro Piano, Sorgente: Led 3000K, Indice: Vetro piano - NUOVA INSTALLAZIONE
	Armatura di tipo "Arredo" 5W 700K, su palo esistente H=8m c.c. Indice: Vetro piano - NUOVA INSTALLAZIONE
	Armatura di tipo "Arredo" 5W 700K, su palo esistente H=8m c.c. Indice: Vetro piano - ESISTENTE
	Corpo illuminante tipo "Smeto urbano", palo veicolare H=3,5m, per pista ciclabile, Sorgente: 5W 700K, attacco Ø 60mm, Ottica: Vetro piano - NUOVA INSTALLAZIONE
	Quadro elettrico/cassetta da palo di distribuzione e protezione
	Pozzetto semplificato in c.c. senza fondo, con chiusino carrabile, 50x50cm
	Conduttura ascendente / discendente
	Linea pubblica illuminazione in conduttura interrata tipo tubo PVC doppia camera, 4*10mm (per sezioni cunicolari e tubazioni vedi planimetria)
	Linea pubblica illuminazione posa "aerea" su supporti esistenti (per sezioni cunicolari e tubazioni vedi planimetria)
	Sonda crepuscolare da esterno comando impianto illuminazione

NOTE PARTICOLARI

ESECUZIONE DELL'IMPIANTO IN "CLASSE II " – DOPPIO ISOLAMENTO

NESSUNA PARTE METALLICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEVE ESSERE COLLEGATA ALL'IMPIANTO DI TERRA

SULLA CASSETTA DI DERIVAZIONE "CONCHIGLIA" PREVEDERE ADEGUATA PROTEZIONE DELLA MORSETTIERA CAVI LINEE IN PARTENZA

TUTTI I CONDUTTORI NON SPECIFICATI SONO DEL TIPO FG70R-0,6/1kV SE IN TUB.PVC INTERRATA O ARE4E4x4 0,6/1kV O EQUIV. SE IN LINEA AEREA

LE TUBAZIONI IN PVC DEVONO AVERE RIGIDITA' ELETTRICA MAGGIORE DI 10 kV/mm

REGOLARE L'INCLINAZIONE DELLE LAMPADE IN MODO TALE DA RIDURRE A 0 (ZERO) L'EMISSIONE LUMINOSA VERSO L'ALTO, COME DA L.R. 19/2003 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

I POZZETTI DOVRANNO ESSERE DOTATI TUTTI DI ADEGUATO CHIUSINO IN GHISA CARRABILE RECANTE L'INDICAZIONE "PUBBLICA ILLUMINAZIONE"

COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena

C10

PROGETTO

Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in Carpi, tra via Cuneo e via Bollitora interna (Ambito C10)

COMMITTENTE

Immobiliare GANDOLFI S.a.S. di Gandolfi Andrea & C.
Carpi - Via A. Moro 9/C - p. iva 02665550360

TECNICO

Dott. Ing. ANDREA GANDOLFI
Carpi - Via G. Grimelli 20 - tel. 059/687089
iscritto all'Ordine Ingegneri Prov. di Modena al nr. 1420

Impianti elettrici:
Studio Tecnico Vecchi Simone
Vecchi per.Ind. Simone
Via Fossetta Ovest 33 - 41019 Soliera (MO)
tel. 339/7704208 - e-mail: si.vecchi@tiscali.it
iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Prov. di Modena al nr. 3075

9bis

PROGETTO URBANISTICO
ED ESECUTIVO
OPERE DI URBANIZZAZIONE

REF. C10-TAV9bis-UT2	OGGETTO TAVOLA: ARREDO URBANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RAPP. 1:500
PREC. C10-TAV9bis-UT1		DATA NOV. 2016